


修正事項等は上部に
まとめて記載します。

検査予約までに、指示箇所の訂正をし変更申請をしてください。変更手続が完了するまでは、検査予約・受付はできません。

- ・配水管の管種/口径/布設年を記載してください。
- ・止水栓のオフセットを記載してください。

必要に応じて矢印等で
わかりやすくします。

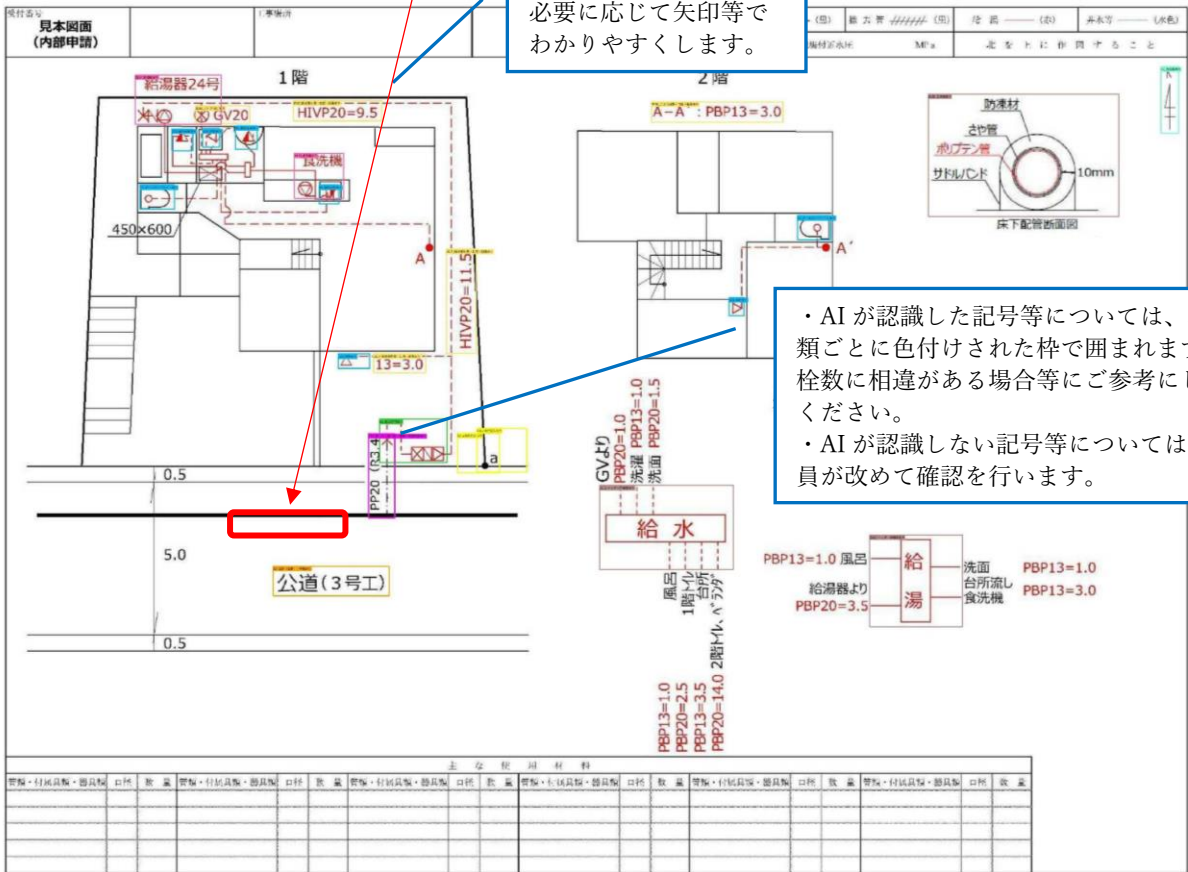

- ・AIが認識した記号等については、種類ごとに色付けされた枠で囲まれます。栓数に相違がある場合等にご参考にしてください。
- ・AIが認識しない記号等については職員が改めて確認を行います。